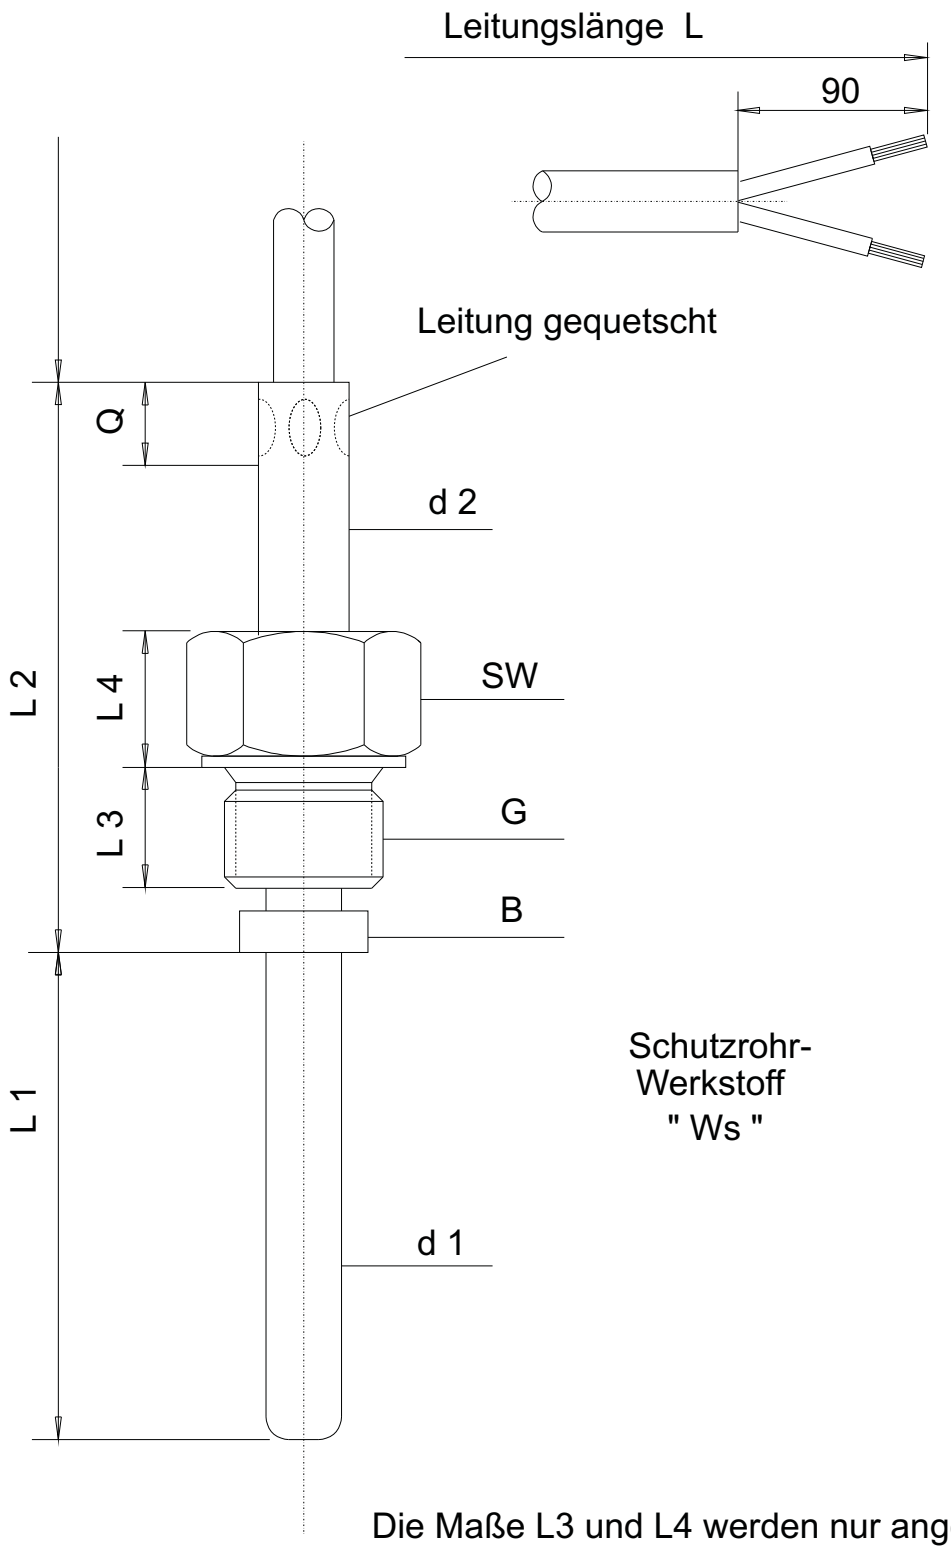


Schutzrohr-
Werkstoff
" Ws "

Die Maße L3 und L4 werden nur angegeben,
wenn sie vom Standard abweichen.

					TAG	NAME
				Bearb	21.10.93	F. Löbel
				Gepr.		
3	Leitungsl. L	11 / 00	A. M.	Norm		
2	Länge L2	11 / 00	A. M.			
1	Leitungsl. L	10 / 97	Löbel			
AUS GABE	ÄNDERUNG	TAG	NAME			

F.PLÖGER

PLÖGER SENSOR GMBH

Einschraubfühler
mit Bund und Wirbelschraube

Bauform : TG 123

Maßstab

Zeichnung Nr. : X 110 - 123

CAD File

TF 123-000

Ersatz für Zeichnung Nr.