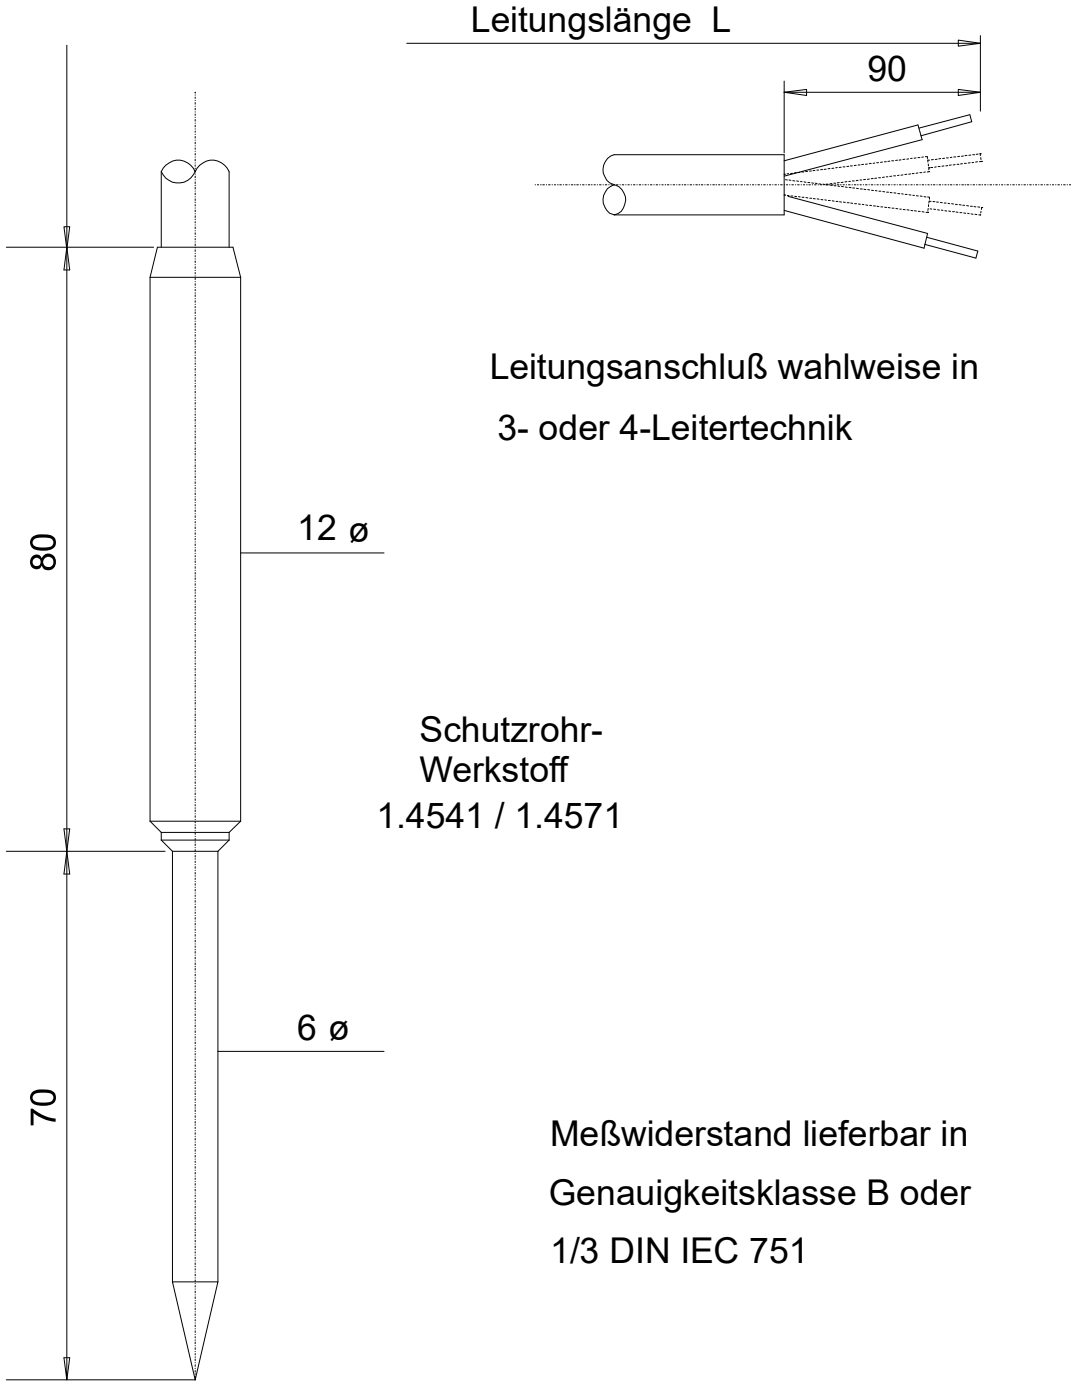


Leitungsanschluß wahlweise in
3- oder 4-Leitertechnik

Schutzrohr-
Werkstoff
1.4541 / 1.4571

Meßwiderstand lieferbar in
Genauigkeitsklasse B oder
1/3 DIN IEC 751

						Einstechfühler
					TAG	NAME
				Bearb	21.10.93	F. Löbel
				Gepr.		
03	Werkstoff 1.4541 / 1.4571	06 / 20	JWE	Norm		
2	Leitungsl. L	11 / 00	A. M.	F.PLÖGER		Bauform : TG 129
1	Leitungsl. L	10 / 97	Löbel	PLÖGER SENSOR GMBH		Zeichnung Nr. : H 100 - 129
AUS GABE	ÄNDERUNG	TAG	NAME			Ersatz für Zeichnung Nr.

Maßstab 1 : 1

CAD File TF 129-000