
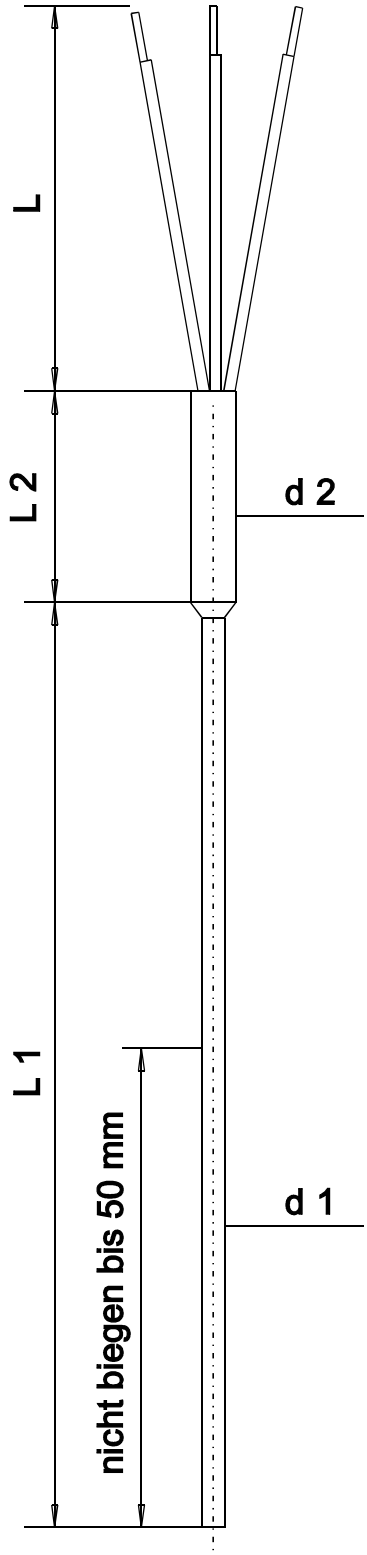


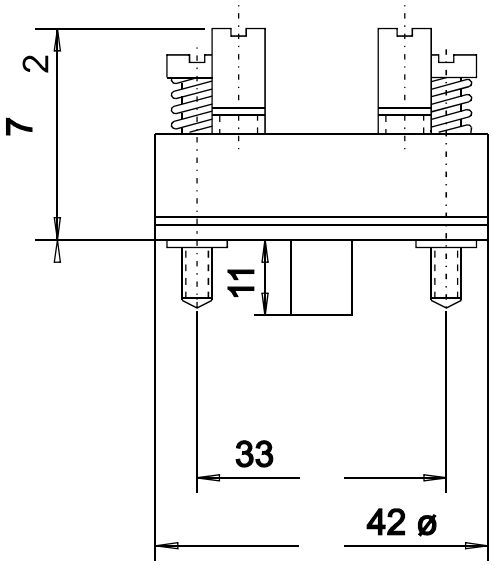

Werkstoff 1.4541 / 1.4571

Typ	A	B
d 1	3,2 ø	6 ø
L 1	frei wählbar	frei wählbar
d 2	Standard 6 ø	Standard 6 ø
L 2	Standard 30mm	Standard 0mm

						Widerstandsthermometer für Stevenrohrlager	
					TAG	NAME	
				Bearb	21.10.93	F. Löbel	Bauform : TG 179 mit Klemmstein — Maßstab
				Gepr.			
				Norm			
02	Werkstoff 1.4541 / 1.4571	06 / 20	JWE	F.PLÖGER			Zeichnung Nr. : — CAD File
1	Leitungsl. L	11 / 00	A. M.				
AUS GABE	ÄNDERUNG	TAG	NAME	PLÖGER SENSOR GMBH			Ersatz für Zeichnung Nr. — TF 179-000